



RZUT POZIOMY

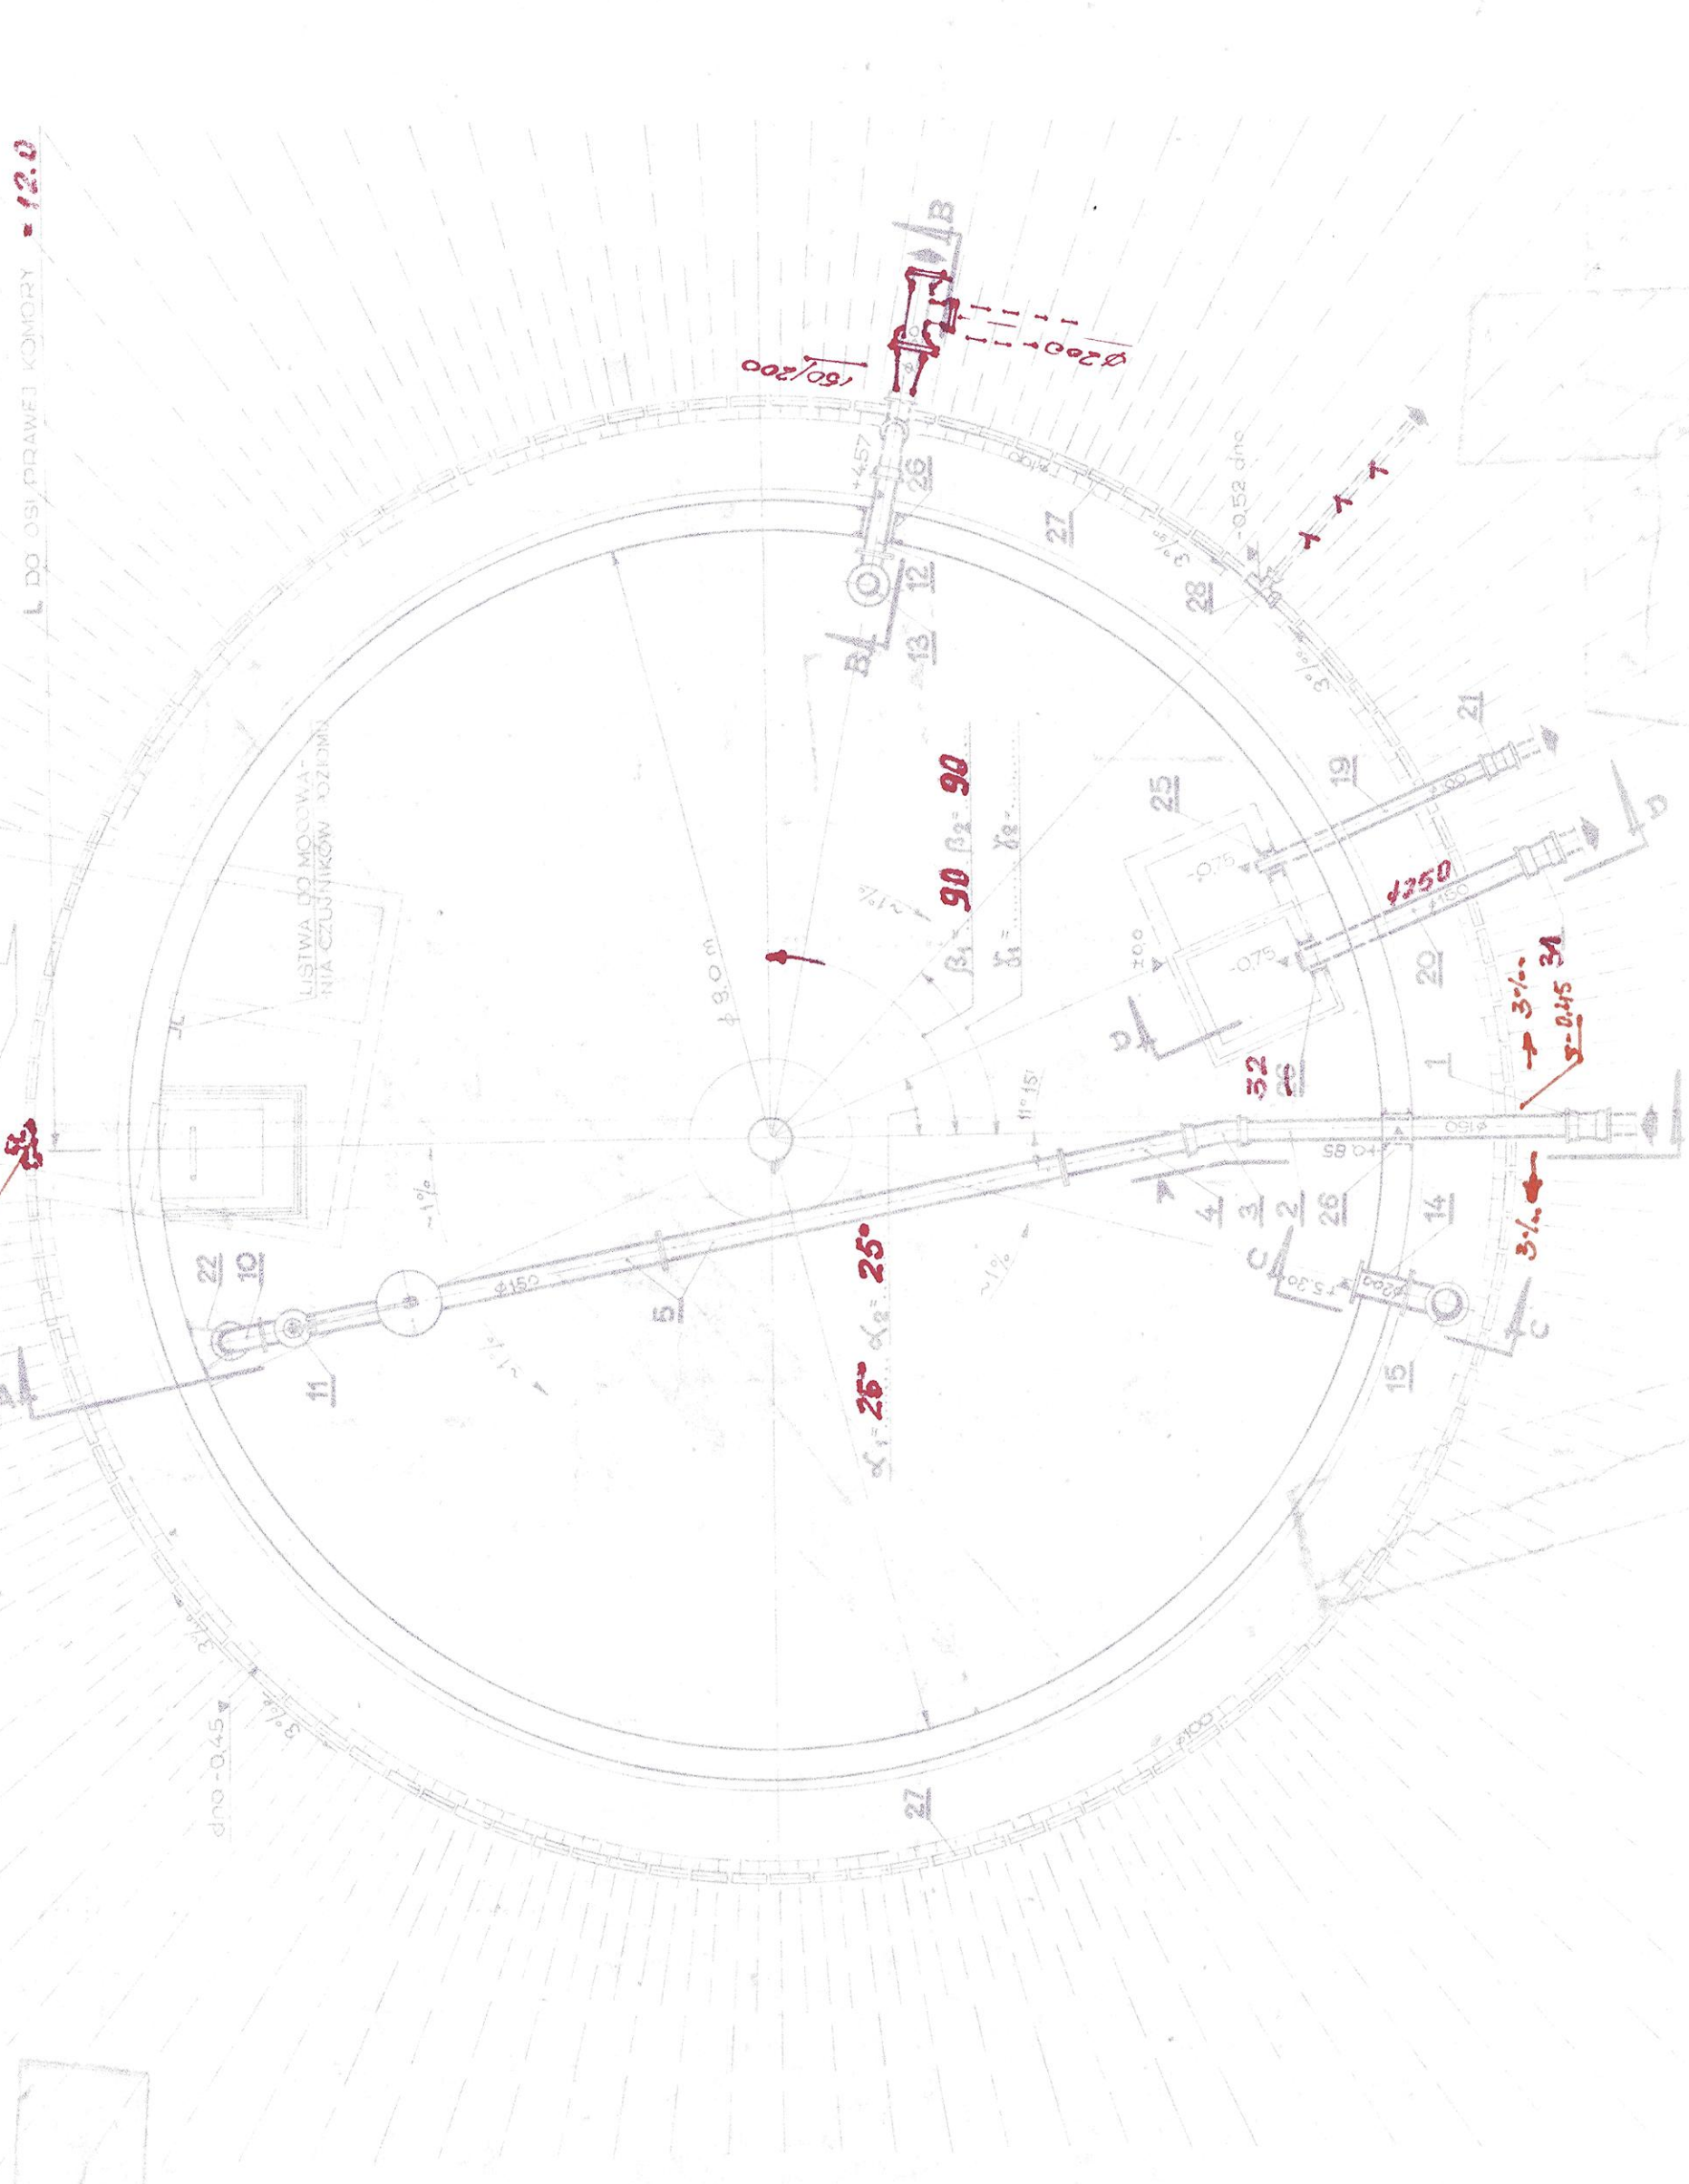


UWAGA:
KĄTY α_1, β_1 ODNOŚZĄ SIĘ DO LEWEJ KOMORY ZBIORNIKA
KĄTY α_2, β_2 ODNOŚZĄ SIĘ DO PRAWEJ KOMORY ZBIORNIKA
(PATRZ ZAŁĄCZNIK DO OPISU N. 1, 2)


PRZĘKÓJ A-A

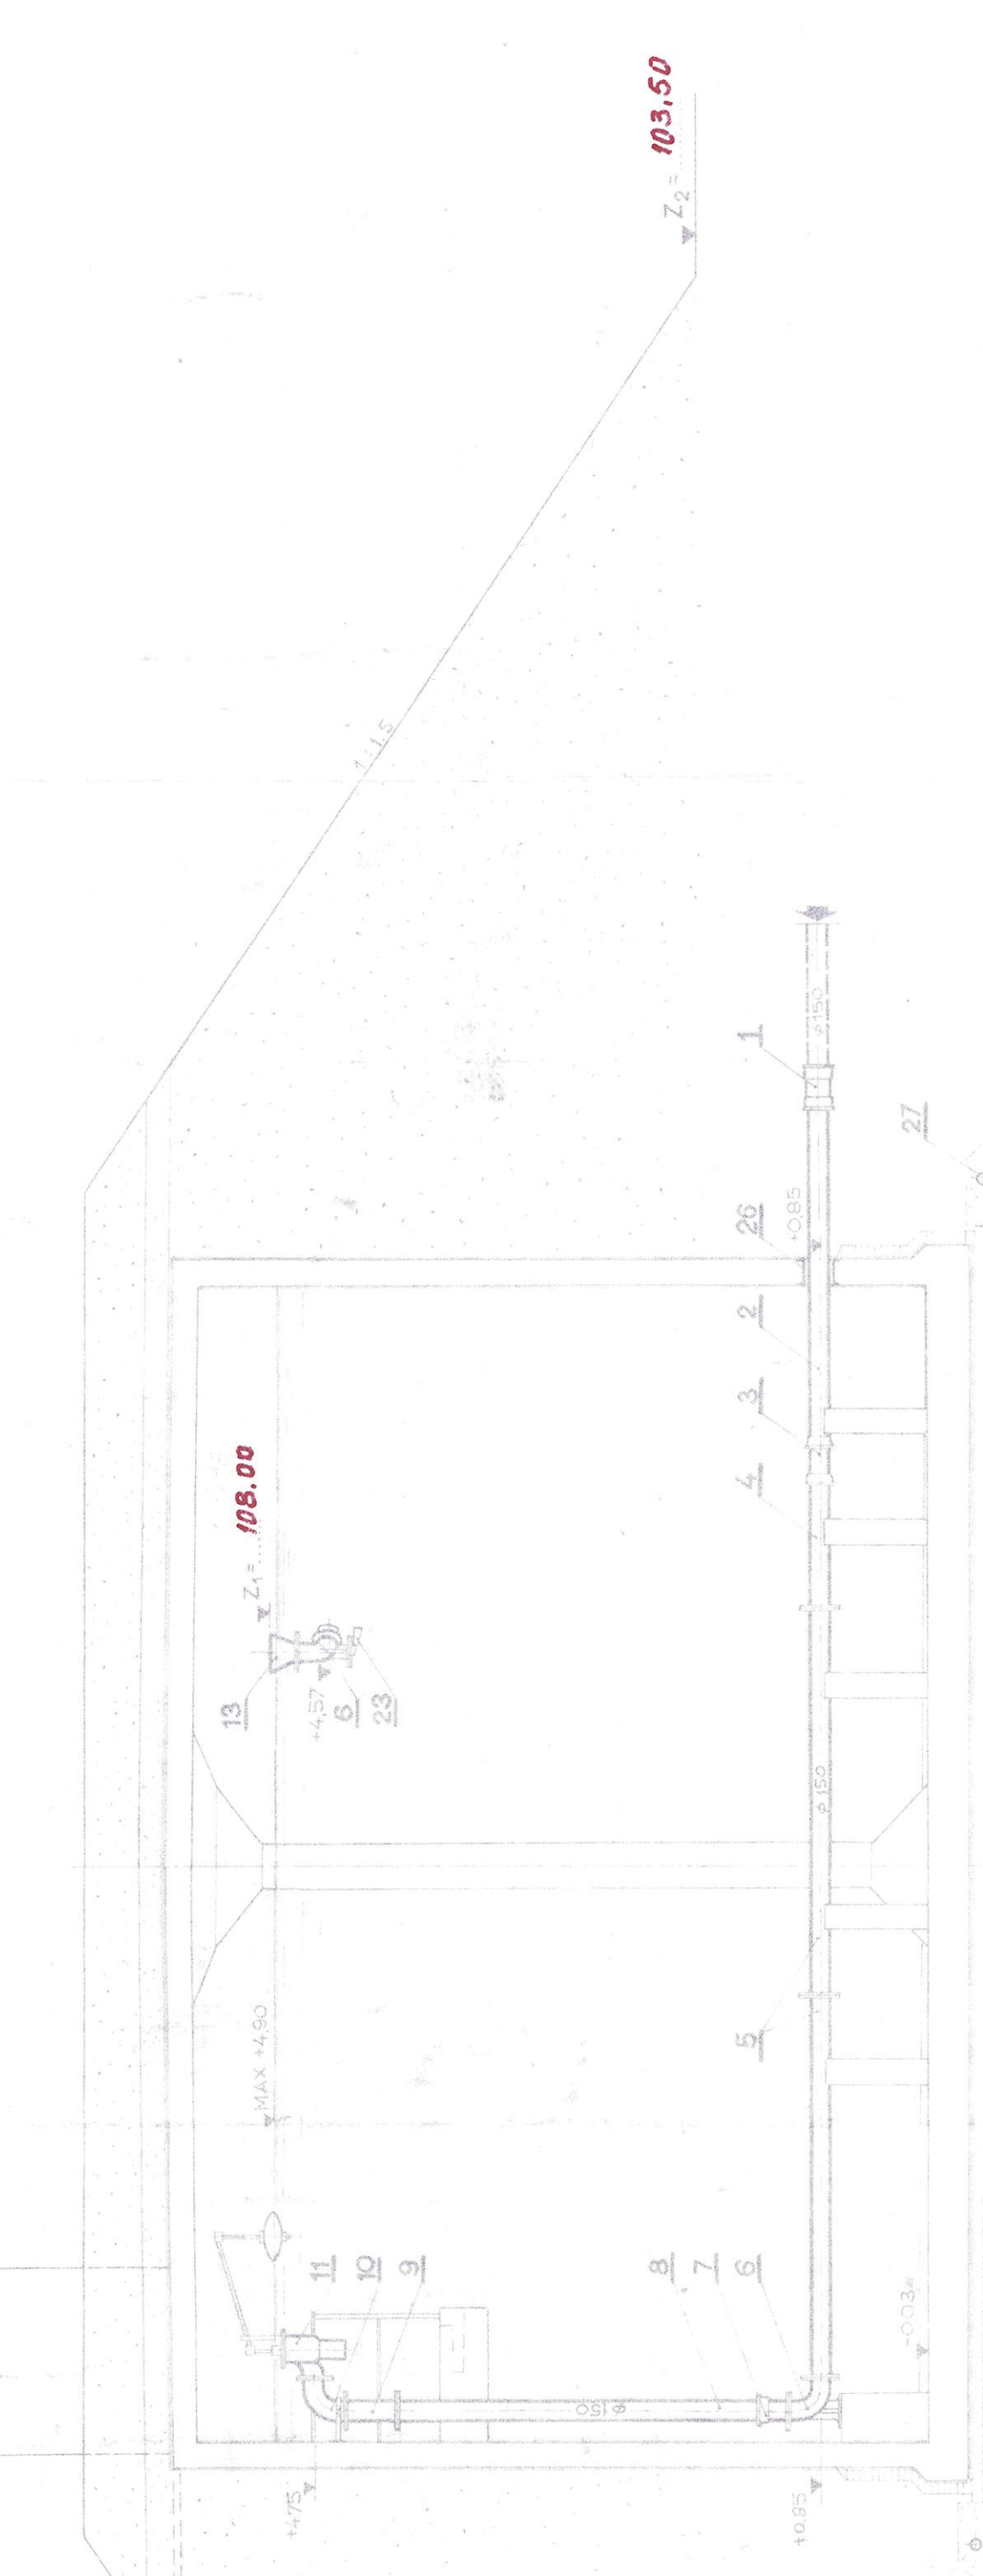


PRZĘKÓJ B-B

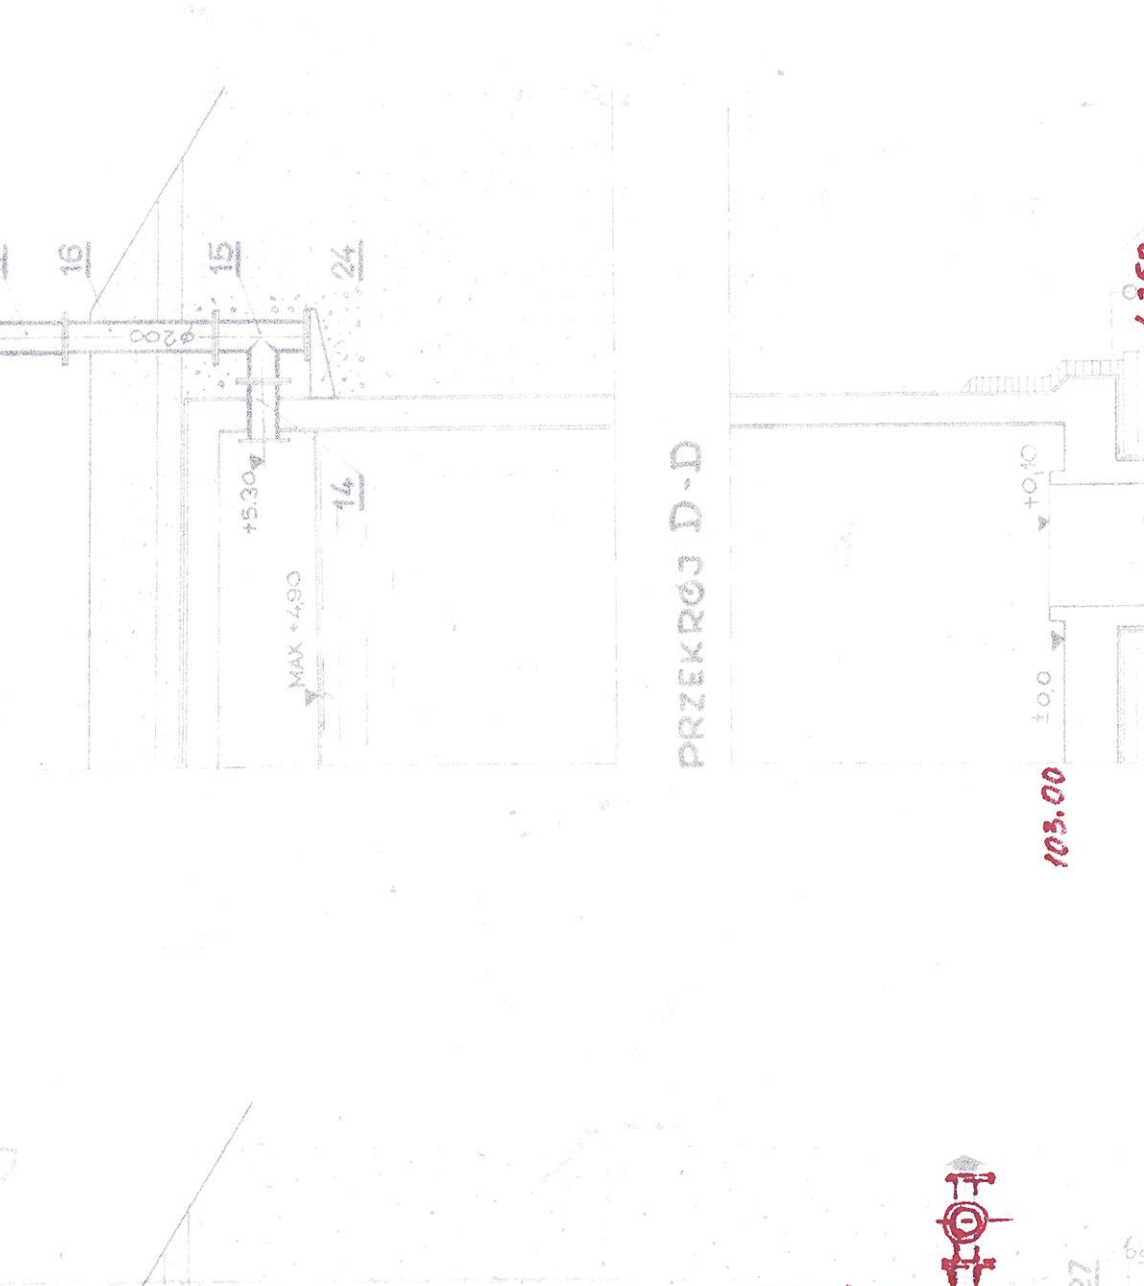

PRZĘKÓJ C-C

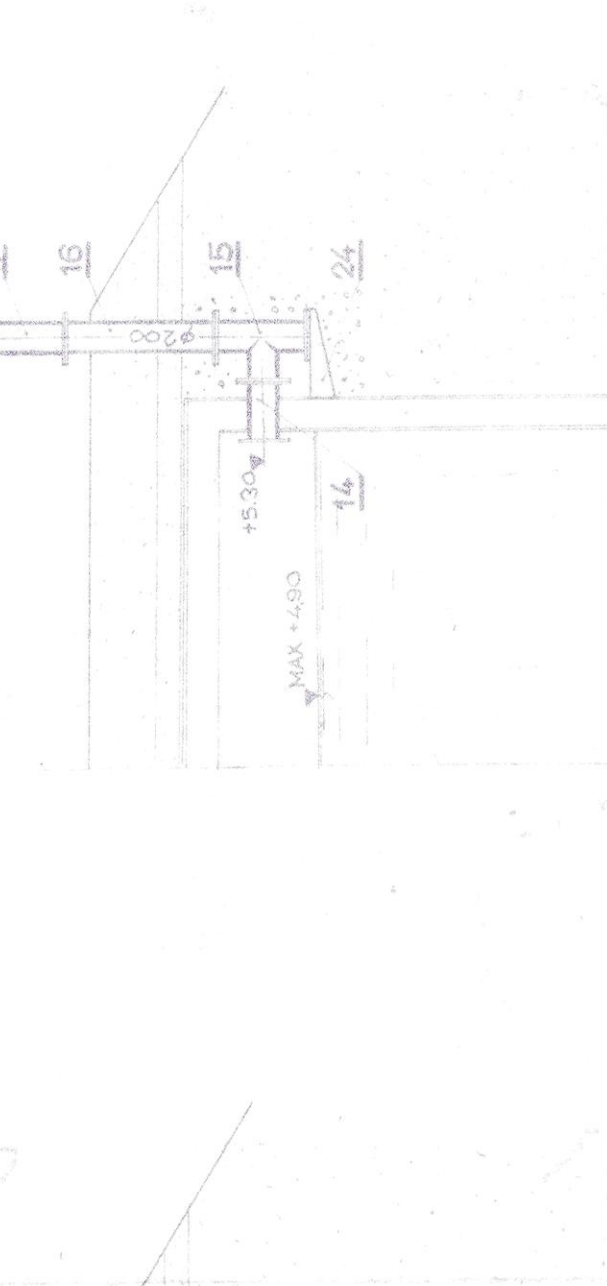

PRZĘKÓJ D-D

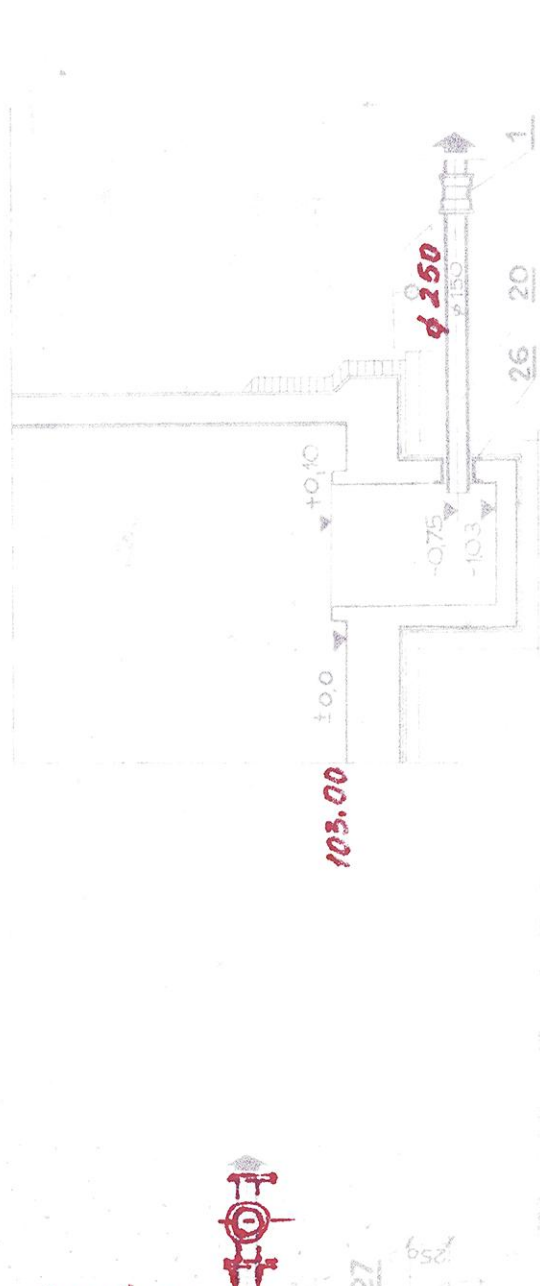

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	MATERIAŁ	WYMIARY	CIĘŻAR LUB KATEGORIA	WYMIARY	CIĘŻAR LUB KATEGORIA
1	NALIWKA	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
2	RUR. - 1/2" - 1/2"	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
3	RUR. - 1/2" - 1/2"	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
4	KROČIEC KROČNIKOWY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
5	RURY DŁ. 1000	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
6	KOLANO 90°	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
7	KŁUSZK	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
8	RURA JEDYNOKIEROWNA	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
9	KROČIEC WYKONCZONY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
10	KŁUSZK 90°	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
11	ZAWÓR PŁ. - 1/2"	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
12	KROČIEC KROČNIKOWY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
13	WYŁEW	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
14	KROČIEC WYKONCZONY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
15	TROČNIK KROČNIKOWY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
16	KROČIEC WYKONCZONY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
17	KROČIEC WYKONCZONY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
18	WYŁEW	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
19	RURA BŁ. - 1/2"	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
20	RURA BŁ. - 1/2"	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
21	NALIWKA	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
22	ZAWÓR PŁ. - 1/2"	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
23	WSPÓRNIK KOLANA	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
24	KROČIEC KROČNIKOWY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
25	PRZĘKÓJ PRZĘKÓJ	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
26	PRZĘKÓJ PRZĘKÓJ	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
27	SACZKI CERAMICZNE	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
28	TROČNIK KROČNIKOWY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
29	KROČIEC WYKONCZONY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
30	FILTR OLEJOWY	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
31	NALIWKA	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1
32	PRZĘKÓJ PRZĘKÓJ	ŻELIWO	Ø150	1	Ø150	1

TS-1. RZUT POZIOMY I PRZĘKÓJE PIONOWE

PROJEKT TECHNICZNY
TYPOWY ZBIORNIK WODOCIAŁOWY O POJ. 300 m³
1:50
1

287-N-1710120 139570

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

BARBIE. woj. w-wskie
PLAN ZAGOSPODARAWANIA
TERENU STACJI WODOCIAŁOWEJ
WODOCIAŁ. GRUPY
DOKUMENTACJA JEDNOSTADOWA 1-500
SANITARNĄ

Rzeczne dwa kanały w studzienkach
Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w/g. rys. Nr 12/16
remizujących



UWAGA

- Stacja wodociągowa - projekt indywidualny
- zbiornik wyrownawczy poj. 600 m³ $\times$ 300 m² / wlg K34 - 4. II.2/18
- bezodpływowa studzienka neutralizacyjna z kręglów żelbetowych ϕ 12 m / wlg K84 - 4. II.1/19
- Studzienka rewizyjna przy zbiorniku wyrównawczym z kręglów żelbetowych ϕ 12 m / wlg K84 - 4. II.1/19
- Oszczek gnilny o poj. 4,0 m³ z kręglów żelbetowych ϕ 4,0 m / typ K 06B - 4 / wlg K84 - 4.12.5/109/1
- Polemniki na śmieci typu ZDM - sz. 2
- Włój betonowy typowy M-5 wlg K84 - 7.9
- płac maszynowy
- Ugrozzenie terenu stacji wodociągowej
- Budynki ogrzewane parą wodną
- Fregat wodociągowa z osłona dodatkowa
- p. poz. ϕ 80 z zastawki oddzielną

OZNACZENIA

[illegible]

UZGODNENIA

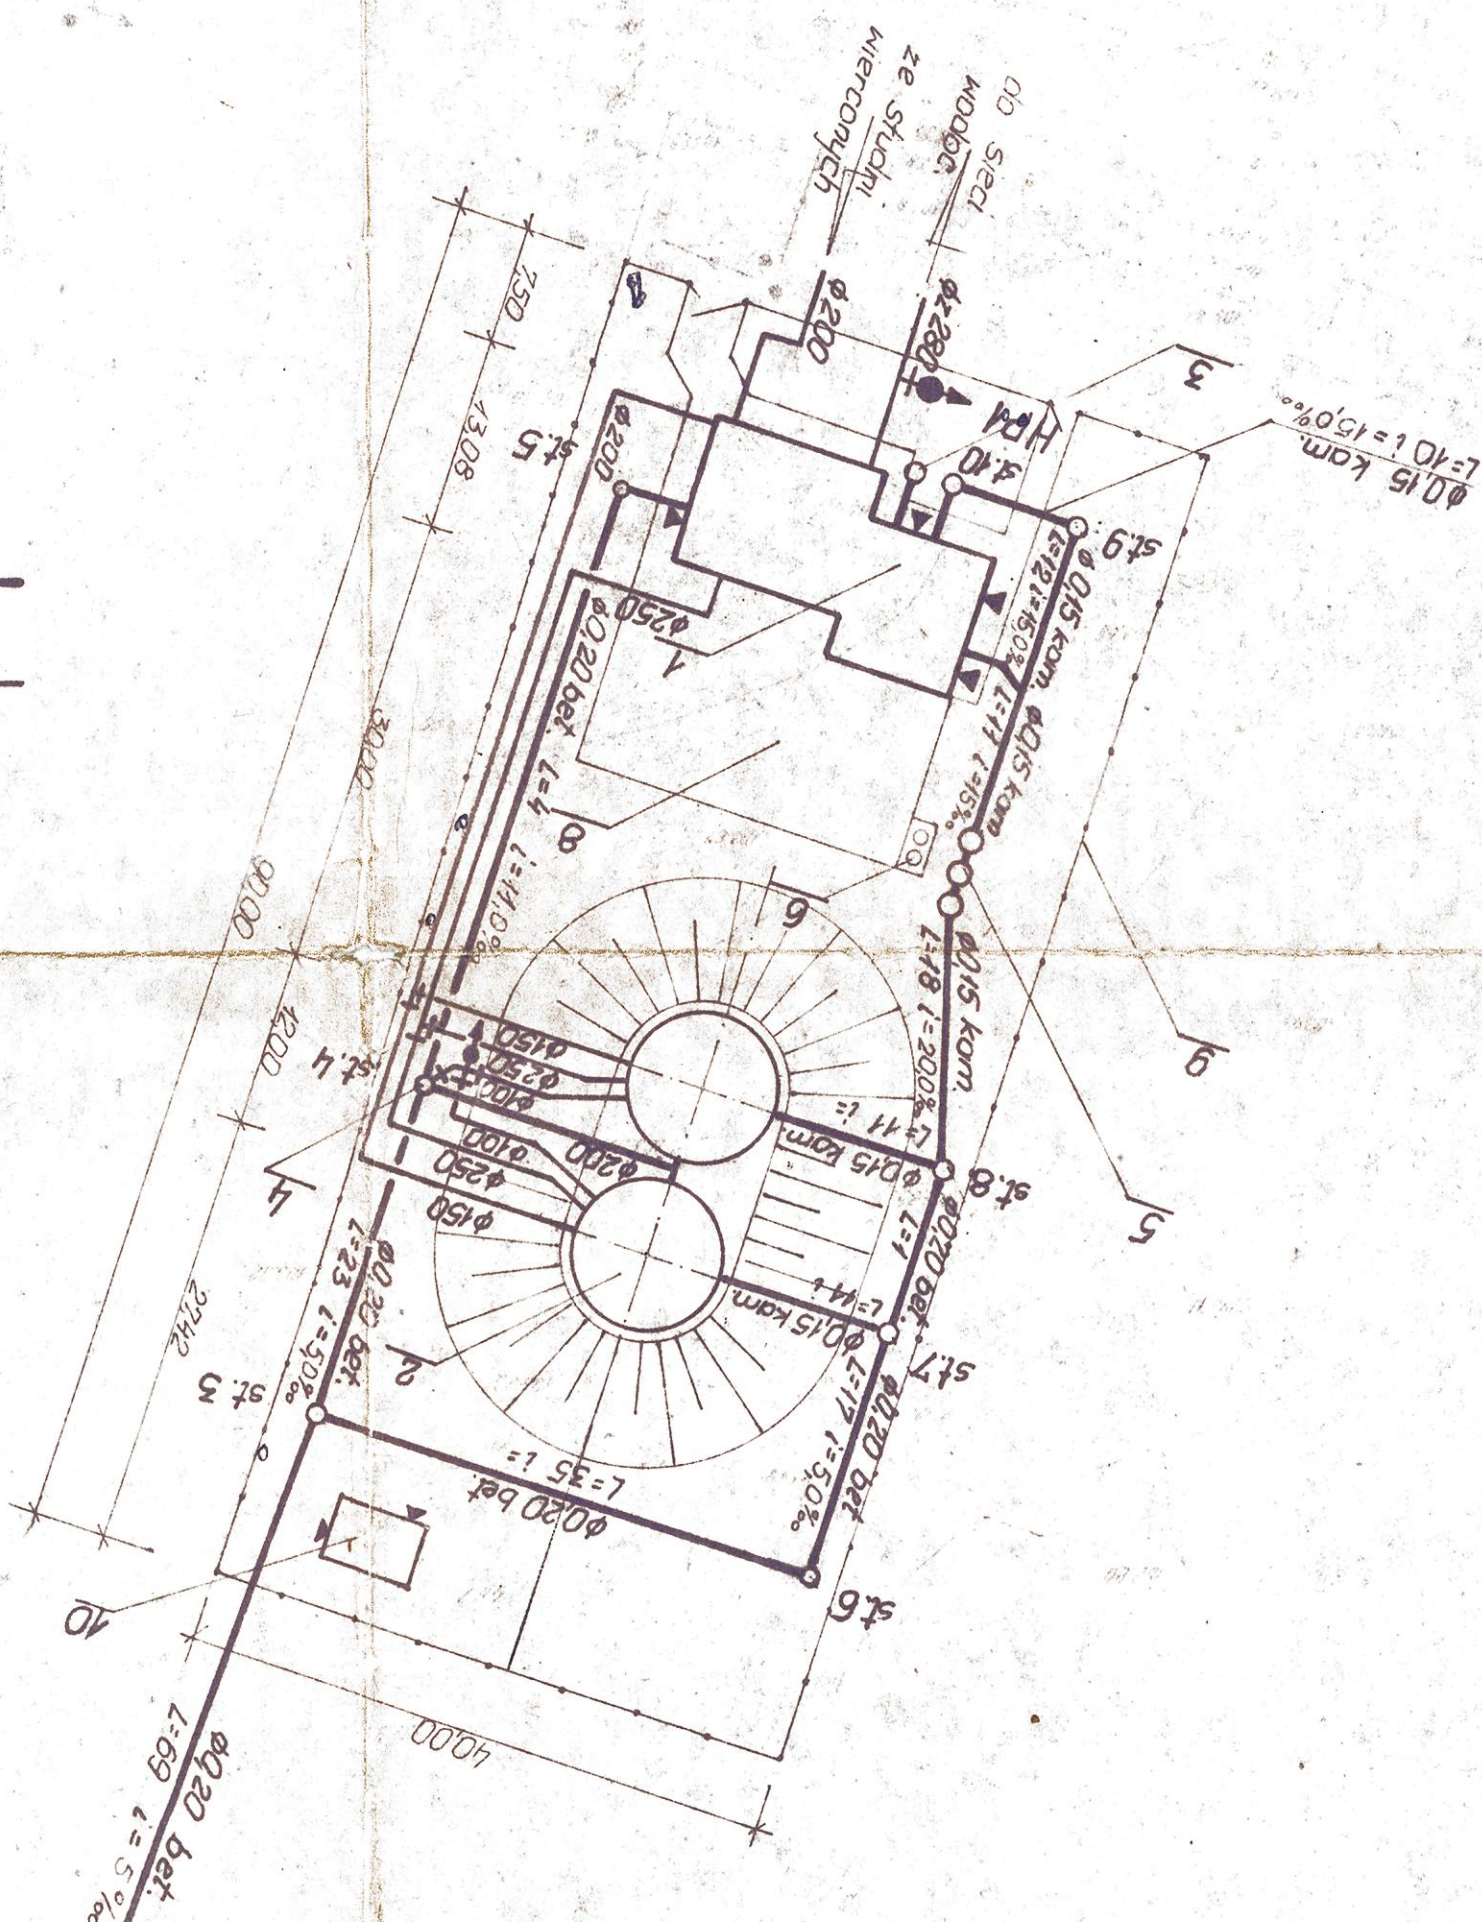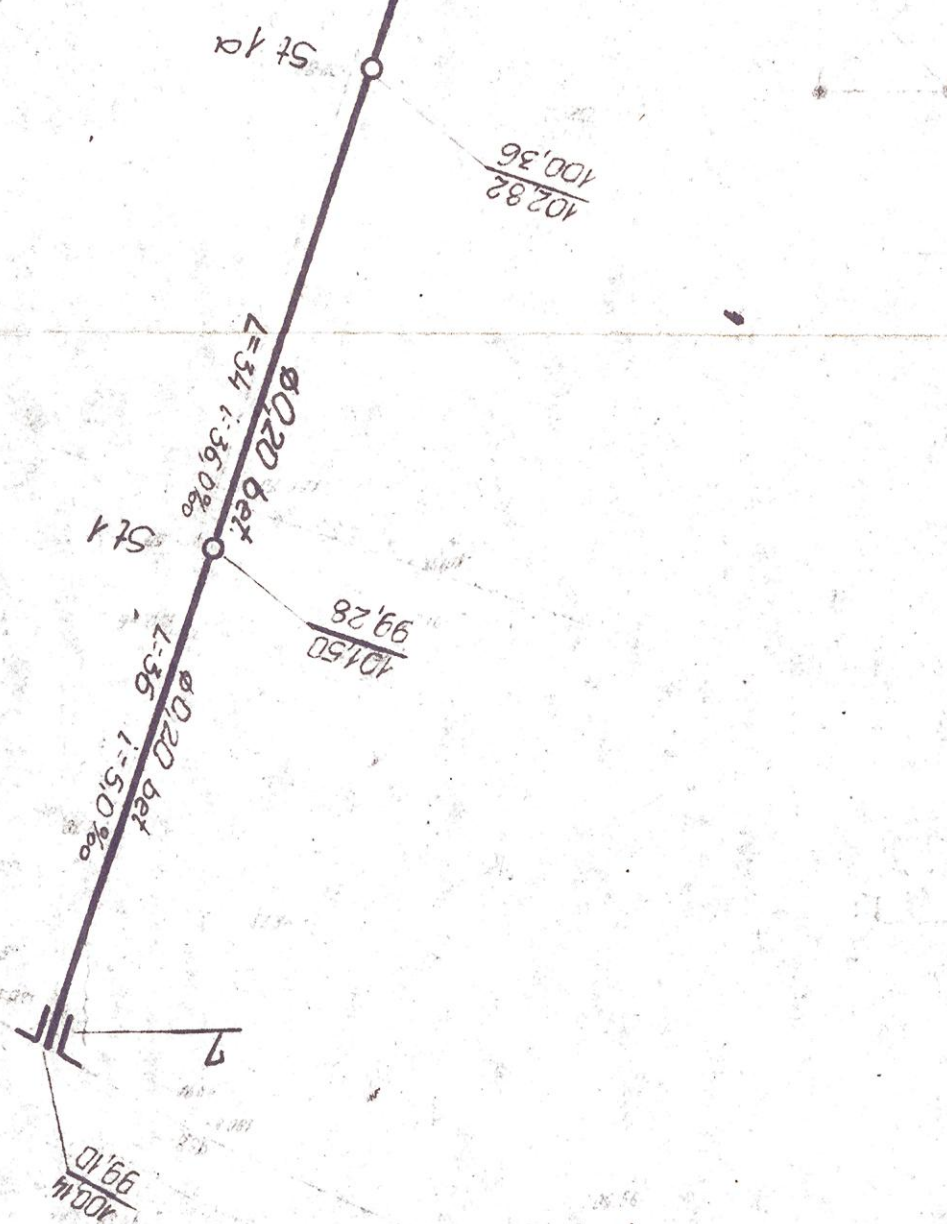

- SZKIE ORIENTACYJNY -